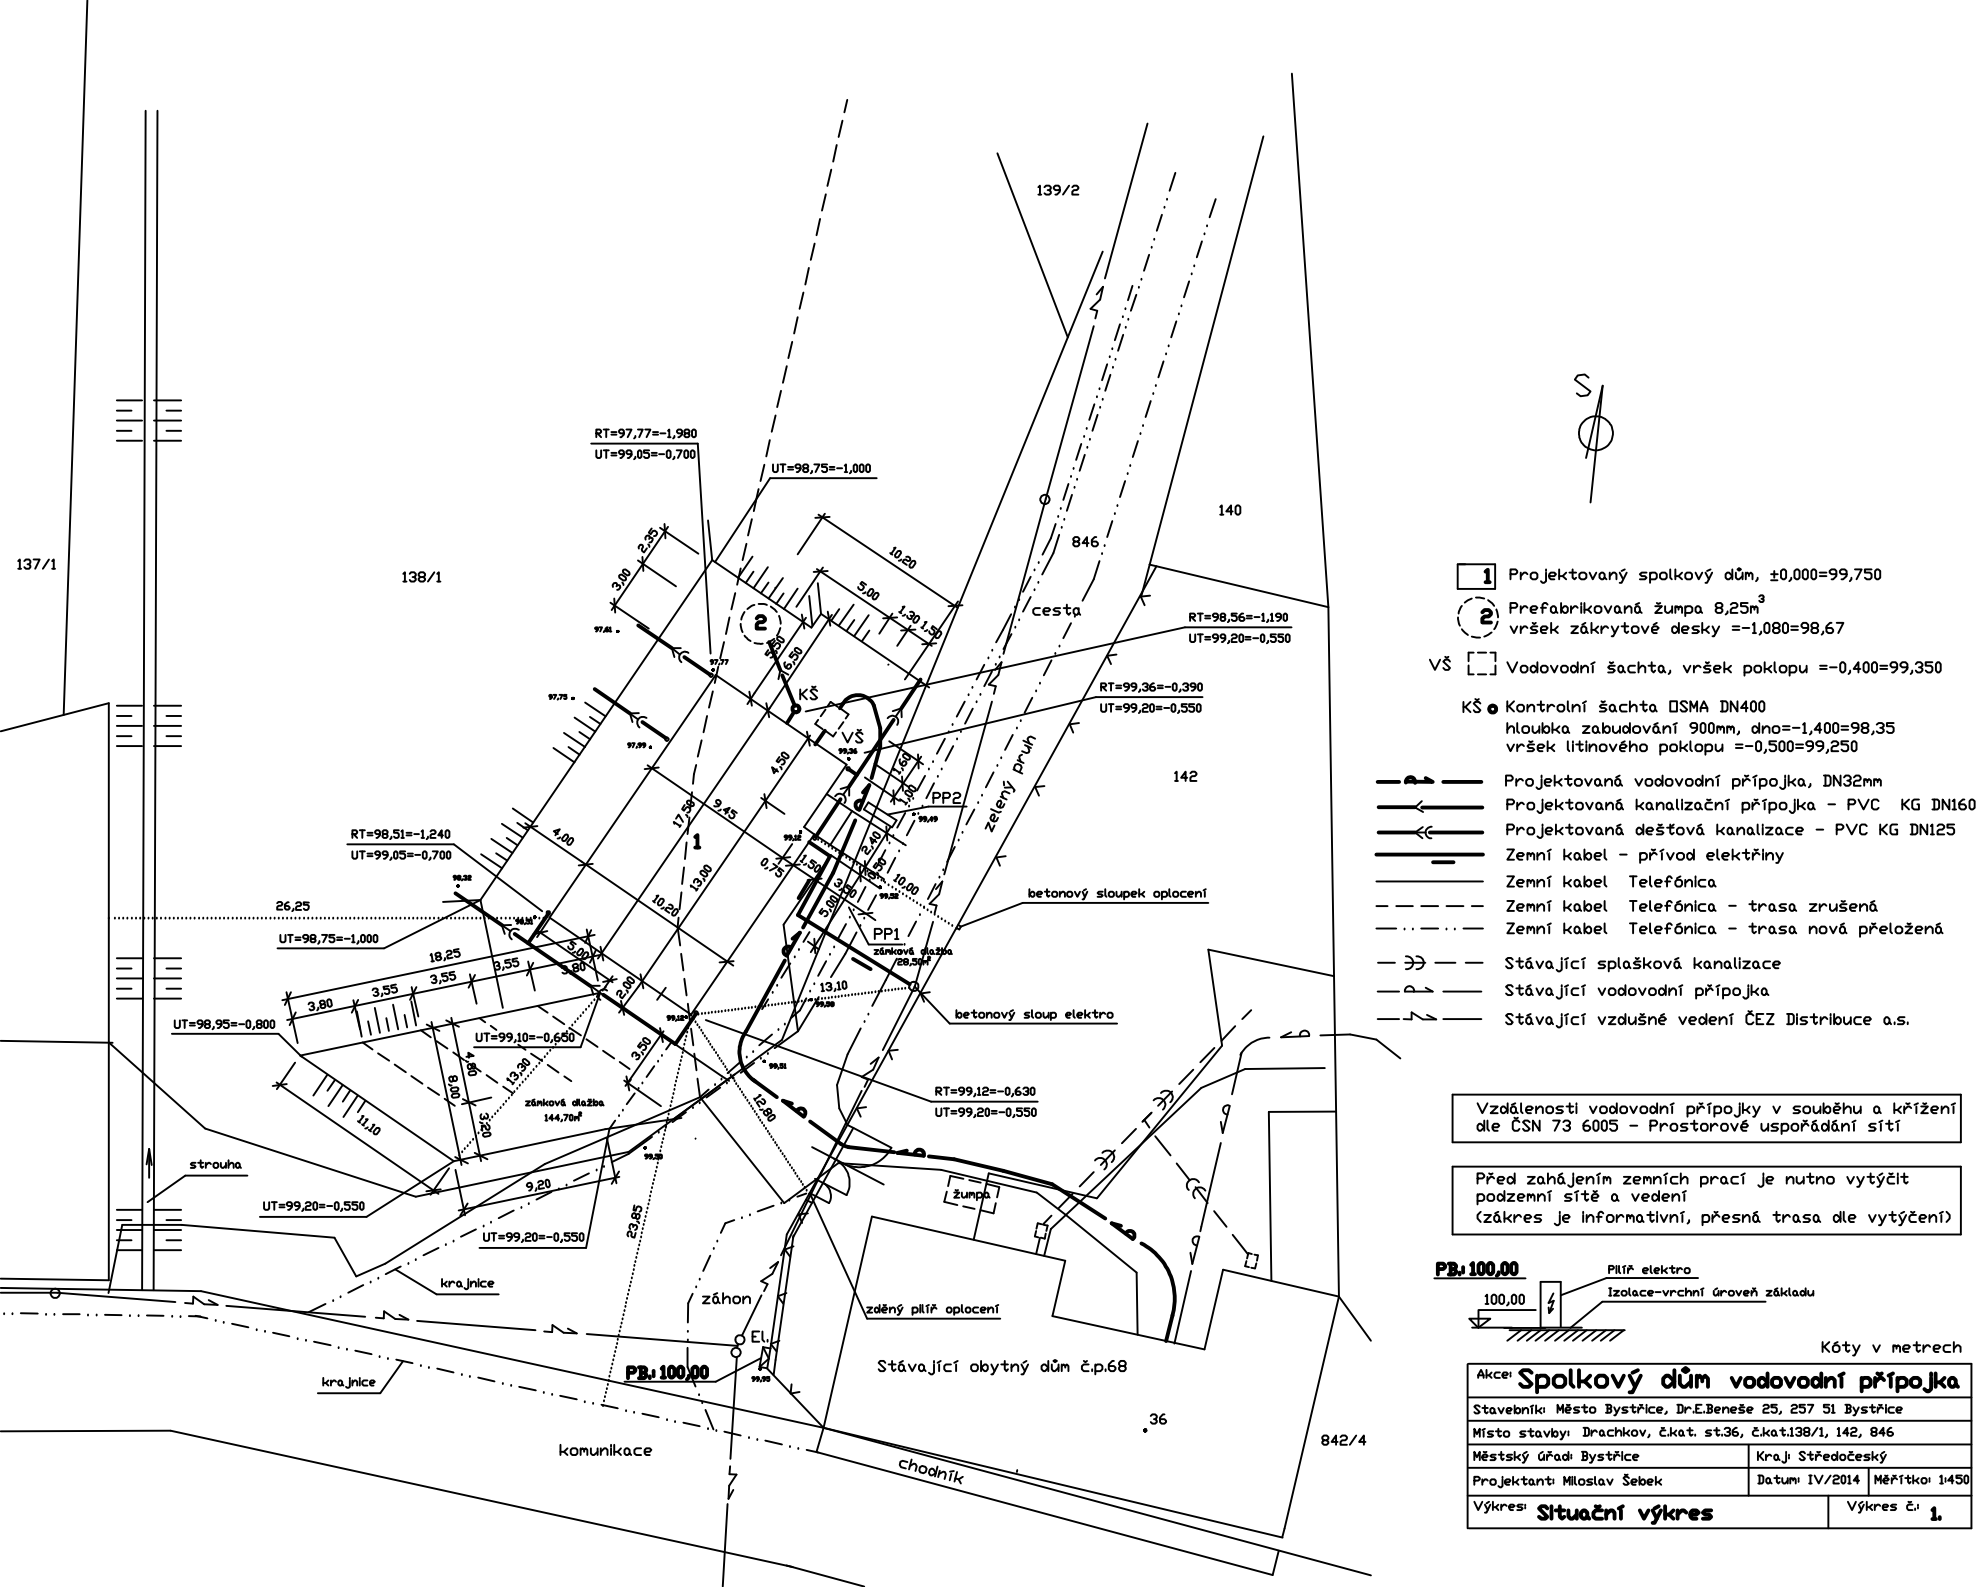
S
1 Projektovaný spolkový dům, ±0,000=99,750
2 Prefabrikovaná žumpa 8,25m3
vršek zákrytové desky =-1,080=98,67
VŠ Vodovodní šachta, vršek poklopu =-0,400=99,350
KŠ Kontrolní šachta ⌀SMA DN400
hloubka zabudování 900mm, dno=-1,400=98,35
vršek litinového poklopu =-0,500=99,250
Projektovaná vodovodní přípojka, DN32mm
Projektovaná kanalizační přípojka - PVC KG DN160
Projektovaná dešťová kanalizace - PVC KG DN125
Zemní kabel - přívod elektřiny
Zemní kabel Telefónica
Zemní kabel Telefónica - trasa zrušená
Zemní kabel Telefónica - trasa nová přeložená
Stávající splašková kanalizace
Stávající vodovodní přípojka
Stávající vzdušné vedení ČEZ Distribuce a.s.
Vzdálenosti vodovodní přípojky v souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí
Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit podzemní sítě a vedení (zákres je informativní, přesná trasa dle vytýčení)
PB: 100,00
100,00
Pilíř elektro
Izolace-vrchní úroveň základu
Kóty v metrech
Akce: Spolkový dům vodovodní přípojka
Stavebník: Město Bystřice, Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Místo stavby: Drachkov, č.kat. st.36, č.kat.138/1, 142, 846
Městský úřad: Bystřice
Kraj: Středočeský
Projektant: Miloslav Šebek
Datum: IV/2014
Měřítko: 1:450
Výkres: Situační výkres
Výkres č.: 1.
RT=97,77=-1,980
UT=99,05=-0,700
UT=98,75=-1,000
RT=98,56=-1,190
UT=99,20=-0,550
RT=99,36=-0,390
UT=99,20=-0,550
RT=98,51=-1,240
UT=99,05=-0,700
UT=98,95=-0,800
UT=99,10=-0,650
RT=99,12=-0,630
UT=99,20=-0,550
UT=99,20=-0,550
UT=99,20=-0,550
26,25
UT=98,75=-1,000
zámková dlažba 29,50m2
zámková dlažba 144,70m2
PP1
PP2
KŠ
VŠ
1
2
betonový sloupek oplocení
betonový sloup elektro
zděný pilíř oplocení
žumpa
zelený pruh
cesta
strouha
krajnice
krajnice
záhon
El.
PB: 100,00
Stávající obytný dům č.p.68
komunikace
chodník
139/2
140
846
142
138/1
137/1
842/4
36